

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表


填表日期： 110 年 06 月 09 日

M002

設備名稱	海放站-配電盤-變頻器	設備編號	P-281 (產編：3013801-0002-0098)
故障日期	110 年 01 月 07 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 06 月 04 日		
檢修項目：檢修：變頻器 375HP 主機。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

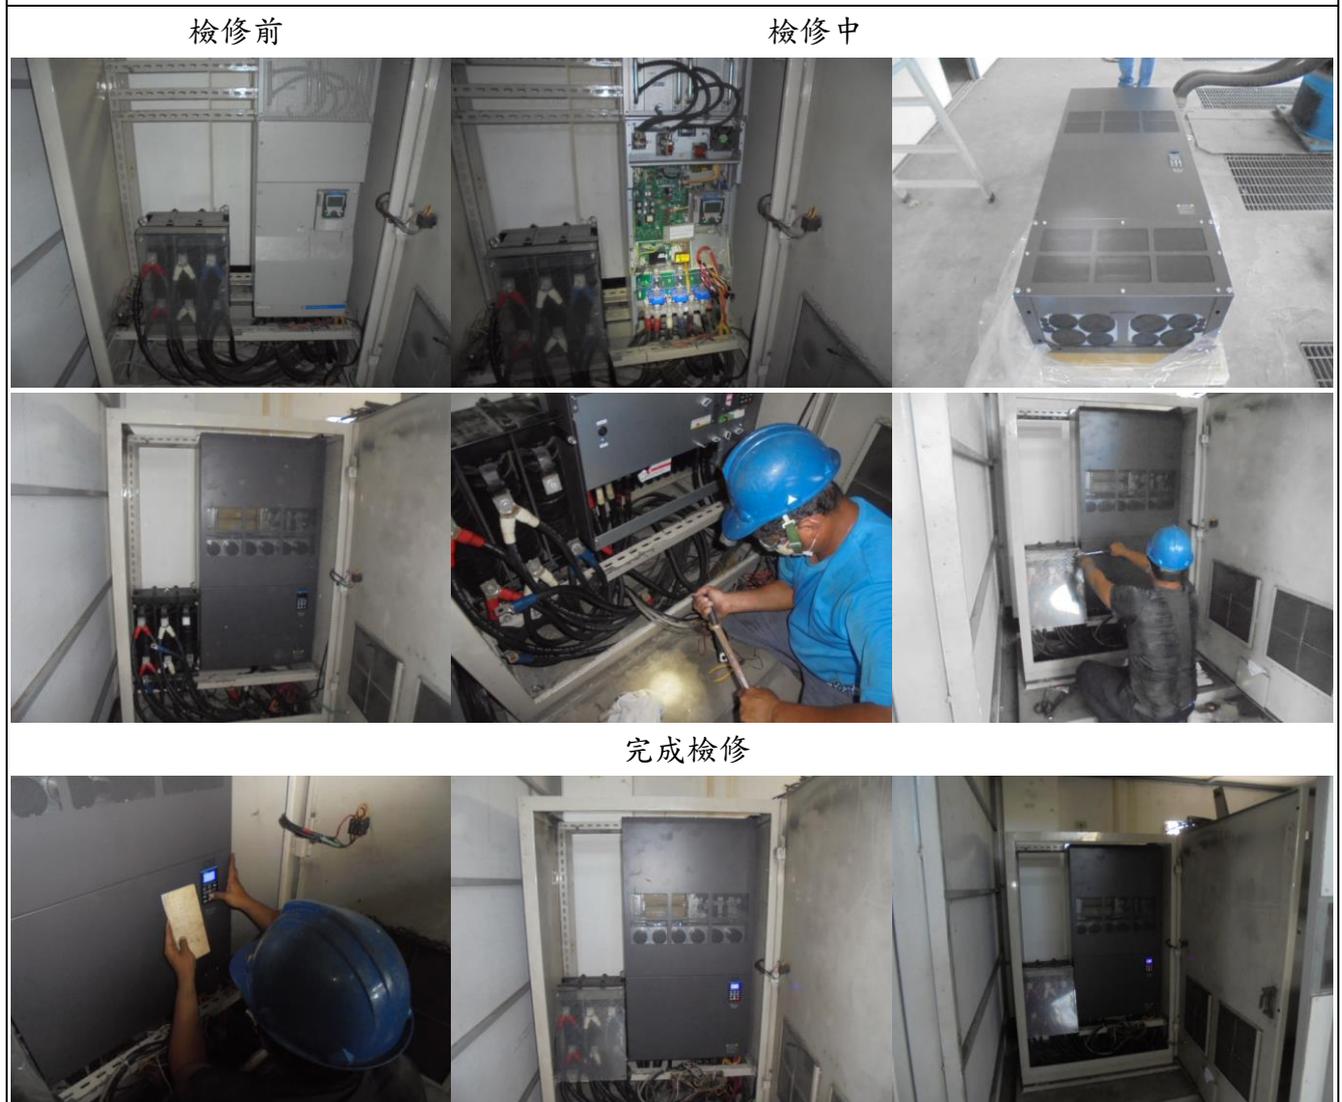

表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任